GVZ GEBÄUDEVERSICHERUNG KANTON ZÜRICH

EINSATZPROTOKOLL ABC-EREIGNIS

ORT: …… DATUM: ……

EREIGNIS: …… ZEIT: ……

ORGANISATION: ……

EINSATZLEITER: ……

BEMERKUNG: ……

❑ ❑ ❑ ❑ ….. C°

STOFFDATEN

Stoffname: …… Gebindegrösse: ……

CAS-Nummer: …… - …… - …… Ausgetretene Menge: ……

❑ Explosive Stoffe (1)

❑ Gase nicht giftig nicht entzündbar (2)

❑ Gase entzündbar (2)

❑ Gase giftig (2)

❑ Entzündbare flüssige Stoffe (3)

❑ Feste Stoffe entzündend (4)

❑ (4)

❑ Entzündbare Gase (Berührung m. Wasser) (4)

❑ Brand-förd. Stoffe entzündend (5.1)

❑ Brand-förd. Stoffe org. Peroxide (5.2)

❑ Ansteckungs-gefährliche Stoffe (6)

❑ Giftige Stoffe (6)

❑ Radioaktive Stoffe (7) — RADIOACTIVE

❑ Ätzende Stoffe (8)

❑ Verschiedene Gefährliche Stoffe (9)

❑ ❑ ❑ ❑ Gesundheits-schädlich, reizend

❑ Krebs-erregend, gen- oder organ-schädigend, reproduktions-toxisch (CMR)

❑ ❑ ❑ ❑

Aggregatszustand:

❑ fest ❑ flüssig ❑ gasförmig

Dichte:

❑ Leicher als Luft ❑ Schwerer als Luft ❑ Gleich wie Luft

Gefahrentafel:

Gefahrennummer ……

UN- / Stoffnummer oder Sammelnummer ……

MESSUNGEN

Messtrupp: ……

Messort: ❑ innerhalb Zone ❑ ausserhalb Zone ❑ Zonenrand

Gasmessung

Ex-Messung in % UEG

Gemisch zu fett — Obere Explosionsgrenze (OEG)

Zündfähig — Untere Explosionsgrenze (UEG) 100% UEG

Gemisch zu mager — Alarmwert 2 20% UEG

Alarmwert 1 10% UEG

Messwert: …… % UEG

Sauerstoff (O_2) in %

Alarmwert 23 Vol O_2

Normalwert 20.8 Vol O_2

Alarmwert 19 Vol O_2

Messwert: …… Vol% O_2

Kohlenmonoxid (CO) in ppm

Alarm 1 30 ppm | Alarm 2 60 ppm

MAK-Wert 30 ppm

Messwert: …… ppm

Schwefelwasserstoff (H_2S) in ppm

Alarm 1 5 ppm | Alarm 2 10 ppm

MAK-Wert 5 ppm

Messwert: …… ppm

Dreifachtest/Flüssigkeitsmessung

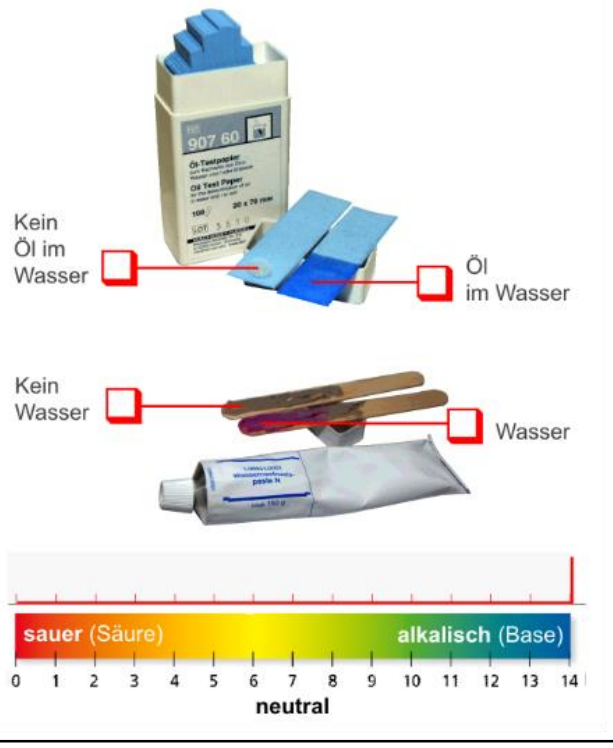

Name / Unterschrift: ……